


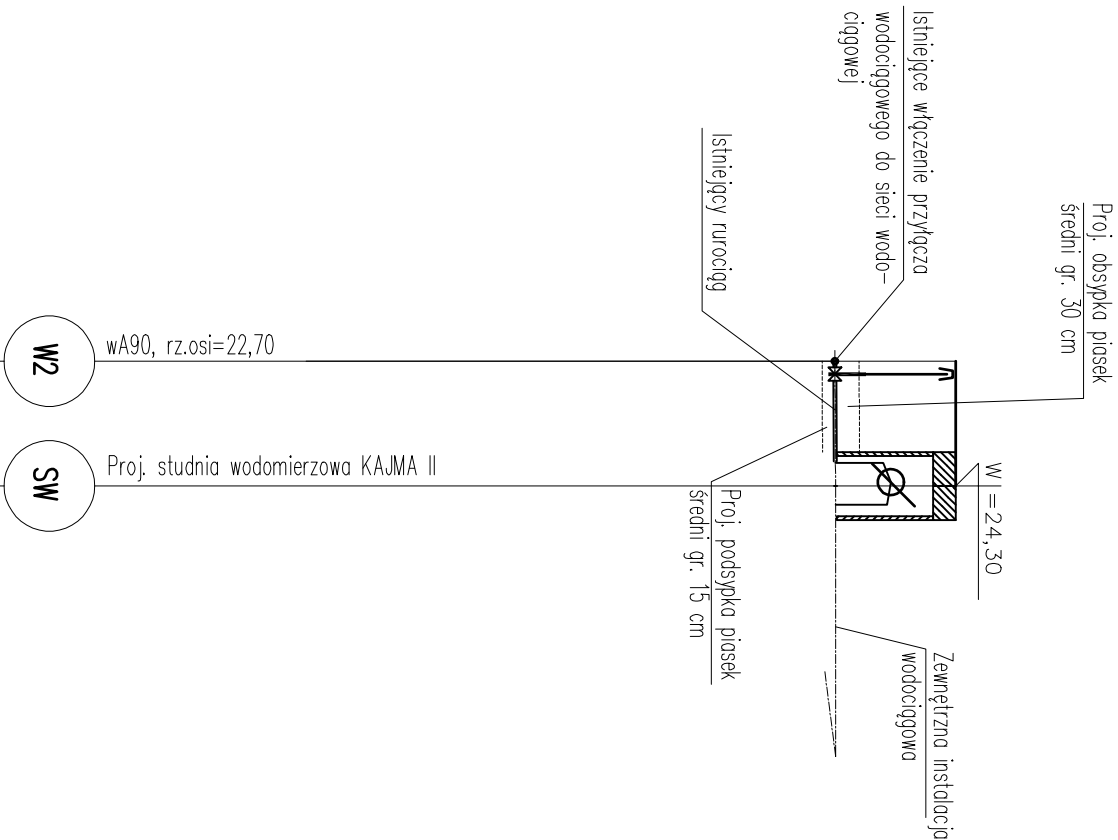

P.p. = 10,00			
Rzędna istniejącego terenu	24,30	24,30	
Rzędna osi proj. rurociągu	22,70	22,71	
Zagłębienie osi od terenu istn.	1,60	1,59	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L = 1,65 i = 5,0 ‰		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	PEHD Ø40x2,4 SDR17 PE100		
Hektometr i odległości	00	1,65	

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe MARKUB ul. Kajki 4 ; 82-440 Dzierzgoń				
Nazwa i adres obiektu		Modernizacja gruntowej drogi gminnej ul.Kasztanowa w m. Nowa Wieś Malborska		Nr rys. 3
Tytuł		Profil studni wodomierzowej		
Projektował	mgr. inż. Paweł Lewandowski WAM/0148/PWOS/14	Podpis	Data	Skala
			lipiec 2021	1:100/100
Opracował	tech. bud. Grzegorz Lubacha			