POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

URZĄD GMINY MALBORK
WPŁYNĘŁO
dn. 2024 -06- 03
L.dz. 2341/24
podpis

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Urząd Gminy Malbork
ul. Ceglana 7
82-200 Malbork

Wasz znak: PP.6722.PO.3.2024
Nasz znak: PSGGD.RODZ.422.117.24

Gdańsk, 27.05.2024 r.

Dot.: wniosków do sporządzanego planu ogólnego gminy Malbork.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo nr PP.6722.PO.3.2024 z dnia 16.05.2024 r. w sprawie przesłania wniosków do sporządzanego planu ogólnego gminy Malbork, informujemy, że na terenie gminy Malbork posiadamy dystrybucyjną sieć gazową wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia.
W planie ogólnym, odnośnie sieci gazowej wysokiego ciśnienia, proponujemy uwzględnić poniższe informacje:
Przez teren gminy przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia:
- DN200 (o ciśnieniu nominalnym powyżej 2,5 MPa) relacji Sztumska Wieś – Zarzecze, wybudowany w 1974 roku.
- DN 100 (o ciśnieniu nominalnym powyżej 2,5 MPa) wybudowany w 1993 roku, będący odejściem do stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8000 m^3/h, zlokalizowanej na działce nr 54/1 obręb Nowa Wieś.
- DN100 (o ciśnieniu nominalnym powyżej 2,5 MPa) relacji Dąbrówka Malborska – Dzierzgoń, wybudowany w 1987 roku.
- DN200 (o ciśnieniu nominalnym powyżej 2,5 MPa) relacji Królewo – Nowy Dwór Gdański, wybudowany w 1993 roku.
Dla ww. gazociągów wyznaczone zostały strefy kontrolowane, których szerokość określają odrębne przepisy.
Ponadto należy przyjąć, że odległość zabudowy skrajnych elementów paneli fotowoltaicznych nie powinna być mniejsza niż 5 metrów od osi gazociągu.
Odległość gazociągów stalowych od uziomów infrastruktury technicznej odnawialnych źródeł energii, nie może być mniejsza niż 10 metrów od osi gazociągu.
Ogrodzenia farm fotowoltaicznych powinny być projektowane w sposób umożliwiający dostęp do infrastruktury gazowej, a odległość ogrodzenia od gazociągu nie powinna być mniejsza niż 3 metry.
W załączeniu przesyłamy schemat sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie gminy Malbork.

W planie ogólnym, odnośnie sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, proponujemy uwzględnić następujące informacje:
Istnieje możliwość rozbudowy sieci gazowej na wnioski zainteresowanych przyłączeniem Klientów, po wykonaniu analiz techniczno-ekonomicznych uzasadniających inwestycję. Wobec powyższego w sporządzanym planie ogólnym proponujemy przewidzieć:
- miejsce pod sieć gazową, najlepiej w pasach drogowych poza jezdnią lub w innych działkach za zgodą właściciela,
- możliwość wykorzystania paliwa gazowego do celów bytowych, grzewczych i technologicznych jako niskoemisyjne źródło ciepła.


Dodatkowo, prosimy o ujęcie w planie ogólnym zapisów, które mówią o tym, że:
- w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych,
- istnieje ograniczenie praw własności właścicieli gruntów nad gazociągami, tj. w pasie nad gazociągiem (w strefie kontrolowanej) – związane z zagwarantowaniem dostępności do gazociągu dla służb eksploatacyjnych operatora systemu dystrybucyjnego,
- w strefach kontrolowanych gazociągów nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew i krzewów oraz podejmować działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

Osoba do kontaktu: Wojciech Demby, tel.: 58 326 36 42.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Rozwoju
Jarosław Gorzyński

olska Spółka Gazownictwa Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
Gmina Malbork - Gazociągi Wysokiego Ciśnienia

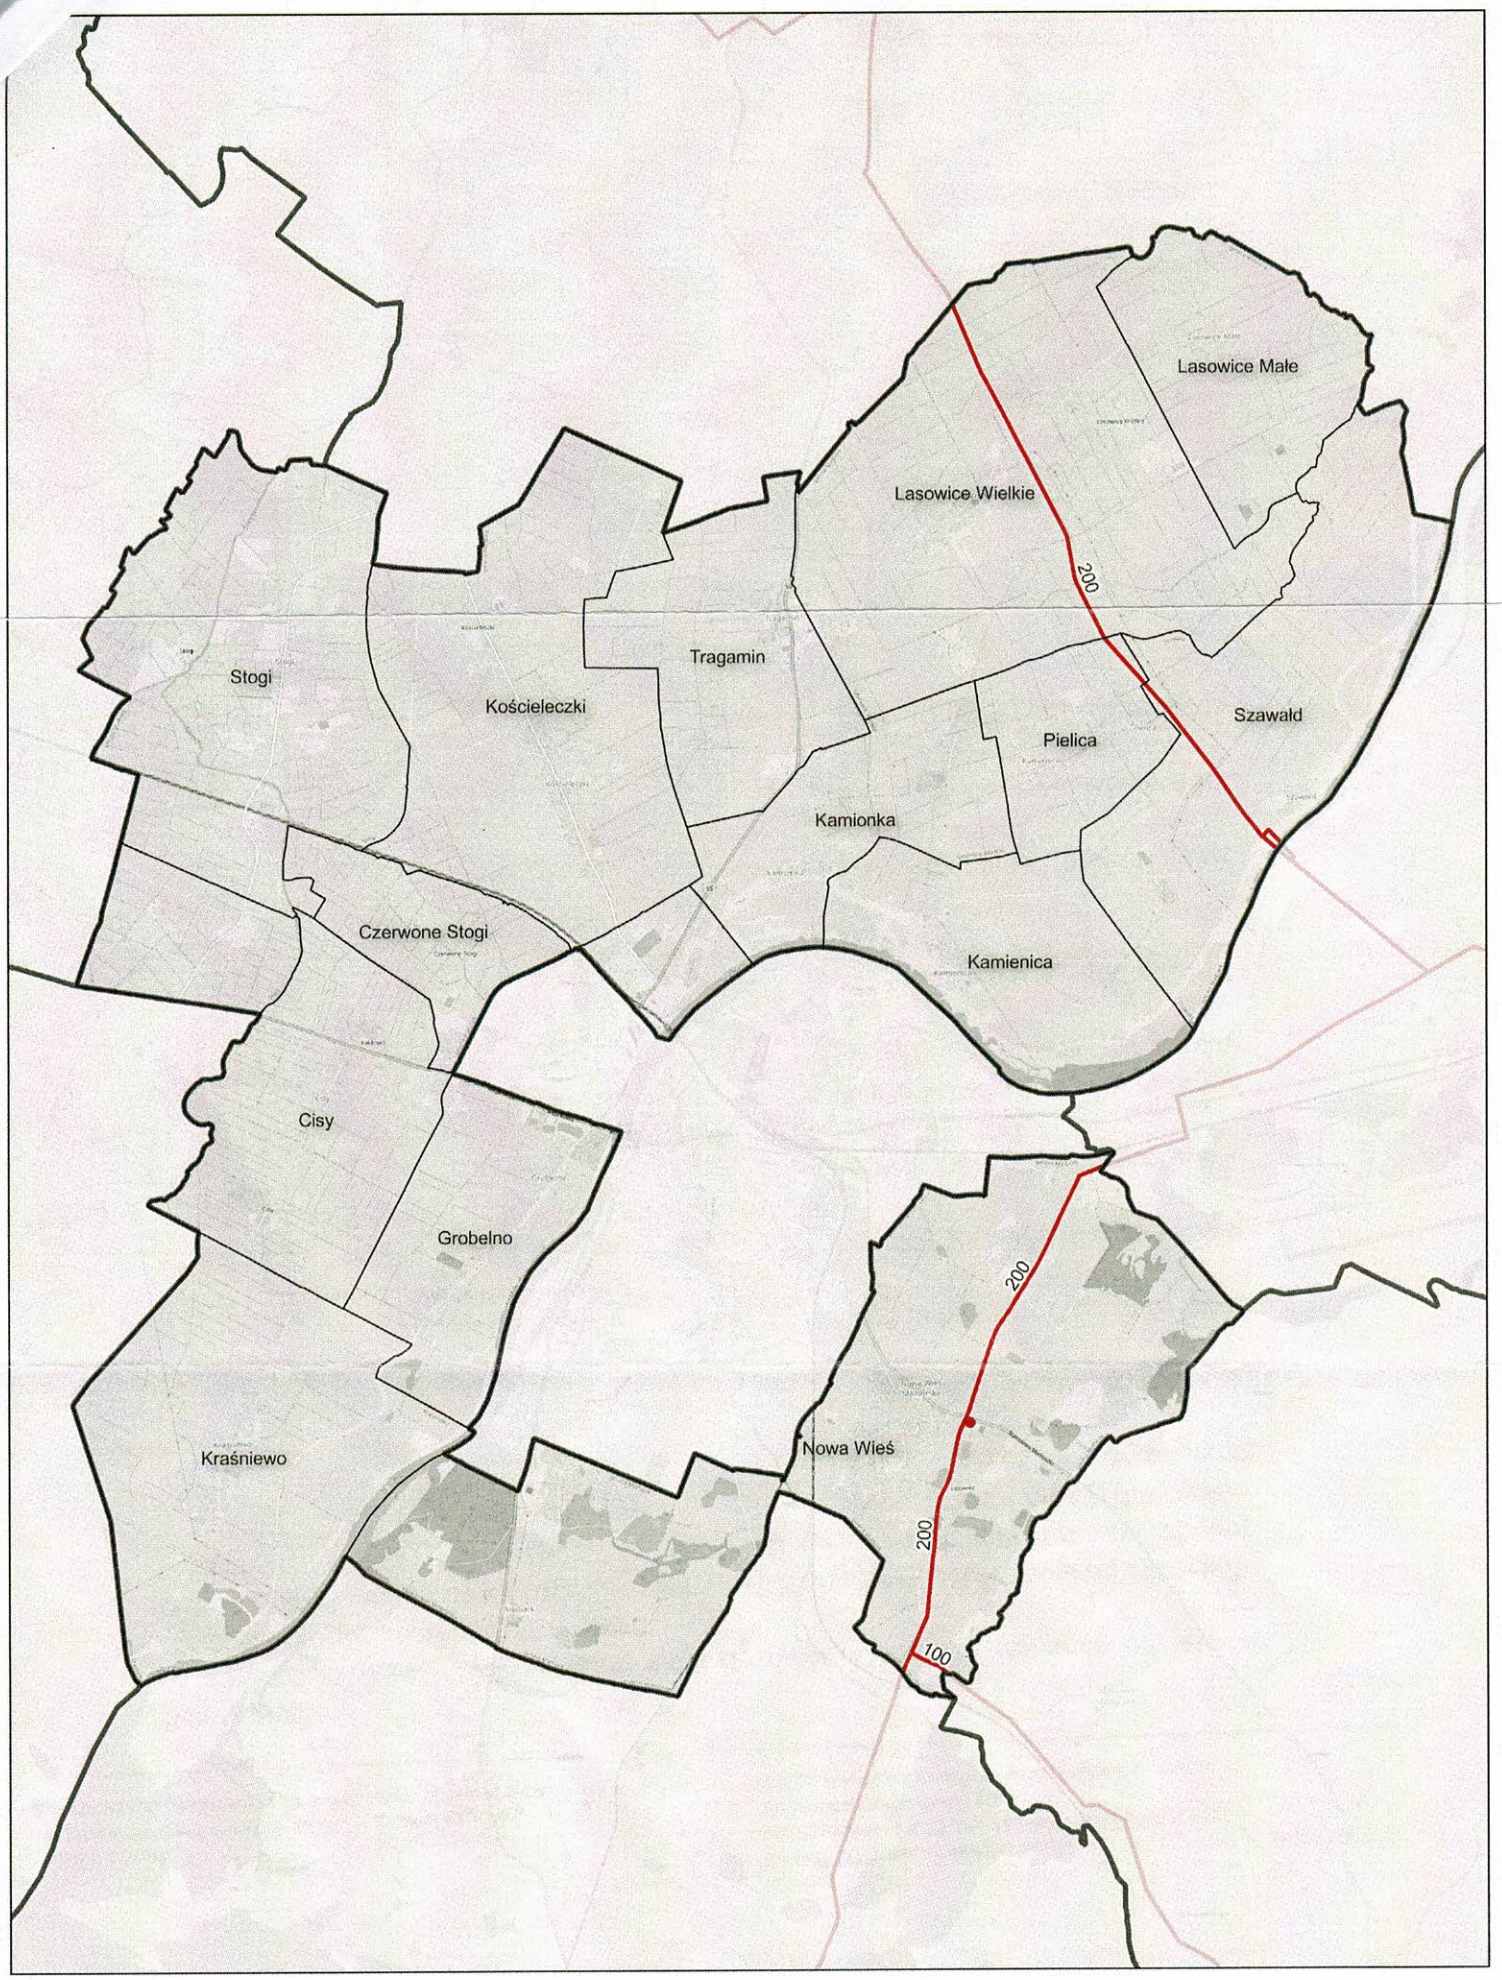

— Gazociagi wysokiego ciśnienia

• Stacja gazowa wysokiego ciśnienia