


SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO DLA RUROCIĄGÓW CISNIENIOWYCH PRZY ROZGAŁĘZIENIU TRASY

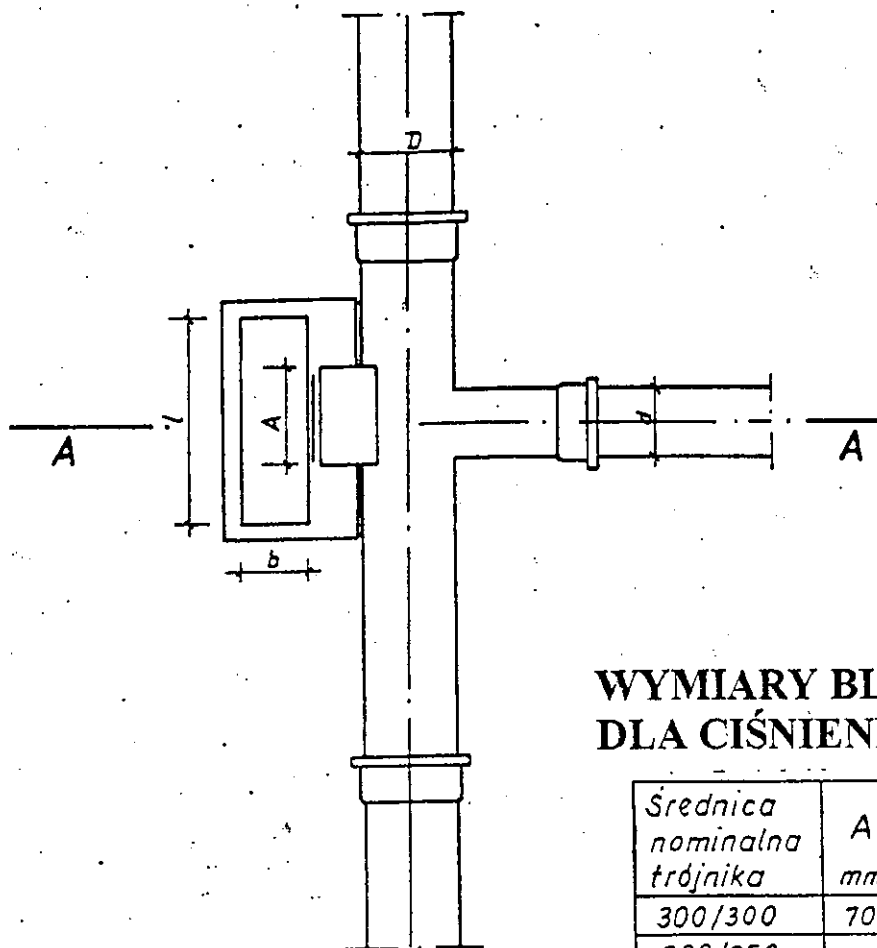


WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH DLA CIŚNIENIA PRÓBNEGO 1,0 MPa

Srednica nominalna trójnika	A mm	B mm	h mm	b mm	l mm
300/300	700	400	600	400	950
300/250	600	300	400	300	950
250/250					
250/200	500	250	300	300	850
200/200					
200/150	400	200	300	300	500
150/150					
150/100	300	200	300	250	350
100/100					
100/80	200	200	250	200	250
80/80					

PRZEKRÓJ A - A

Blok z betonu B-10

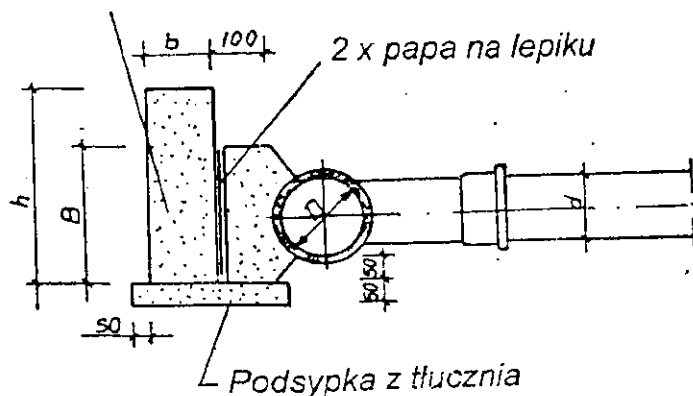

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

ZADANIE:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYJ

LOKALIZACJA:
OS. POLIGON - GM. MALBORK

TYTUŁ RYS.
SZCZEGÓŁ BLOKÓW OPOROWYCH CZ.1

Projektant:
mgr inż. A. Papaj
upr. 1529/EL/90
Asystent:
mgr inż. A. Kędra
Sprawdził:
inż. J. Popławski
upr. POM/0139/POOS/04

Skala
Rys.
7
Nr zlecenia
9043